



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 16/03/2023
Verslagnummer: 0288-230316-01

Uitgiftedatum verslag: 16/03/2023

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
T: 03 216 28 90 E: antwerpen-btv@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0288

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: GLOBAL SYSTEMS BELGIUM
Adres: SPEKSTRAAT 6, 2460 TIELEN
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -
Adres: MOLENSTRAAT 143, 2490 BALEN
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: GLOBAL SYSTEMS BELGIUM
Adres: SPEKSTRAAT 6, 2460 TIELEN
BTW-nummer: 0893247363

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -
Adres: MOLENSTRAAT 143, 2490 BALEN
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: Aardingslus
Aantal borden: 1


Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal stroombanen: 21 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

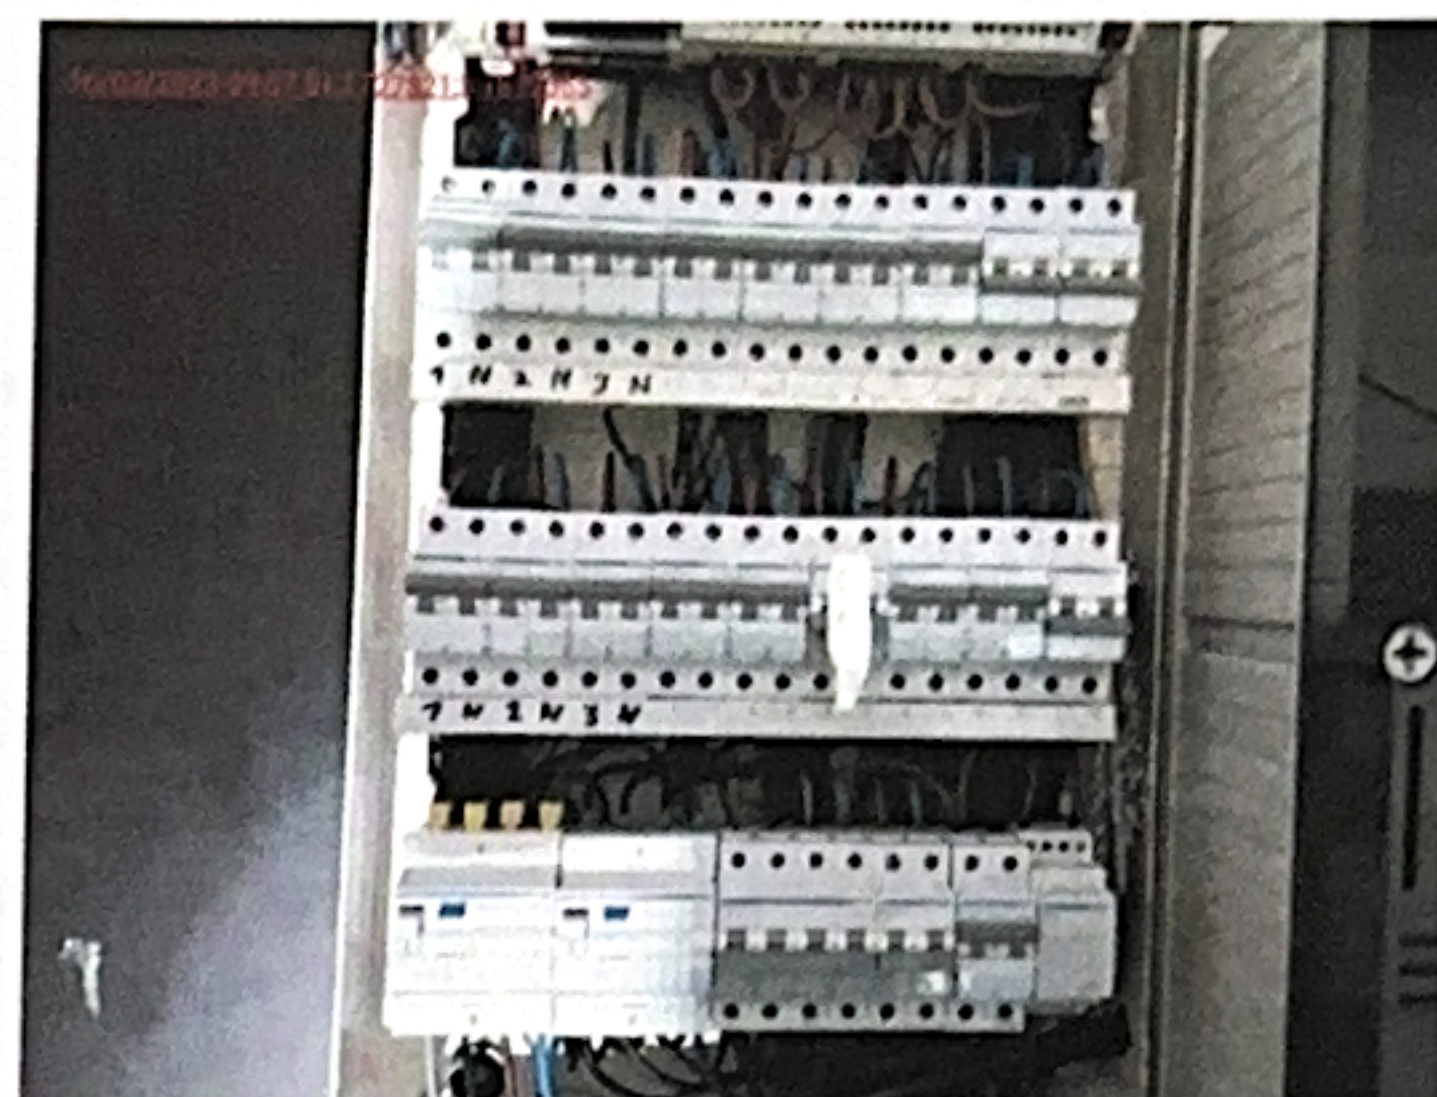

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 14 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 5 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 16/03/2048
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.





Beter gekeurd
Bien vérifié

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)
Algemene Directie Energie



De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0288 i.o. van de technisch directeur
16/03/23 9:19

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



Verslagnummer 0288-230316-01

3 / 3



Aan de bewoners van

Beste klant,

Onlangs kwam één van onze technici bij jou langs voor werken aan de meter. In bijlage vind je ons technisch verslag waarin we alles nog eens netjes op een rij zetten.

We bezorgen je meterstanden ook aan jouw energieleverancier. Je hoeft hier zelf niks voor te doen.

Tip: Hou dit document bij tot je volgende afrekening.

Na de werken vroeg onze technicus je om een handtekening. Die bevestigt dat je het eens bent met de uitvoering van de werken en met de metergegevens. Je vindt de handtekening onderaan het verslag.

Heb je nog vragen? Bel ons op 078/35.35.34. Je kan ons elke werkdag bereiken van 8 tot 20 uur. En op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Vriendelijke groeten,
Fluvius



Uitgevoerde werken : Elektriciteit

Uitvoeringsadres

Straat: MOLENSTRAAT
Gemeente: BALEN

Huisnummer: 143
Postcode: 2490

Opdrachtgever

Klantnummer: 5449120

Naam: FINNCO

Uitgevoerde werken

Datum uitvoering: 29/09/2023

Oorzaak:

Werkopdrachten: 407592871/56470857

Onderwerp:

ELMTI VVG Elek Laag Vermogen Tijdelijke Meter/Elek LV
Tijdelijke meter vervangen

Metergegevens

EAN nummer: 541 448 860 022 471 257

Netgebruiker: FINNCO BVBA

Email: boekhouding@finnco.be

Busnr:

Verdieping:

Telefoonnr:

Locatiedetails:

Merk: SAG

Meternummer:

Apparaatstatus: In dienst

1SAG3105038596

Opgenomen meterstand[1]: 962

Dagtijdsoort[1]: TH

Opgenomen meterstand[2]: 640

Dagtijdsoort[2]: TH

Opgenomen meterstand[3]: 0

Dagtijdsoort[3]: TH

Opgenomen meterstand[4]: 0

Dagtijdsoort[4]: TH

Attest reeds aanwezig in de back-office of de klant komt niet in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief

Opmerkingen

Handtekening voor akkoord omtrent de uitvoering van de werken en juistheid van de metergegevens

Naam: FINNCO

Handtekening niet ingevoerd wegens: Niet aanwezig